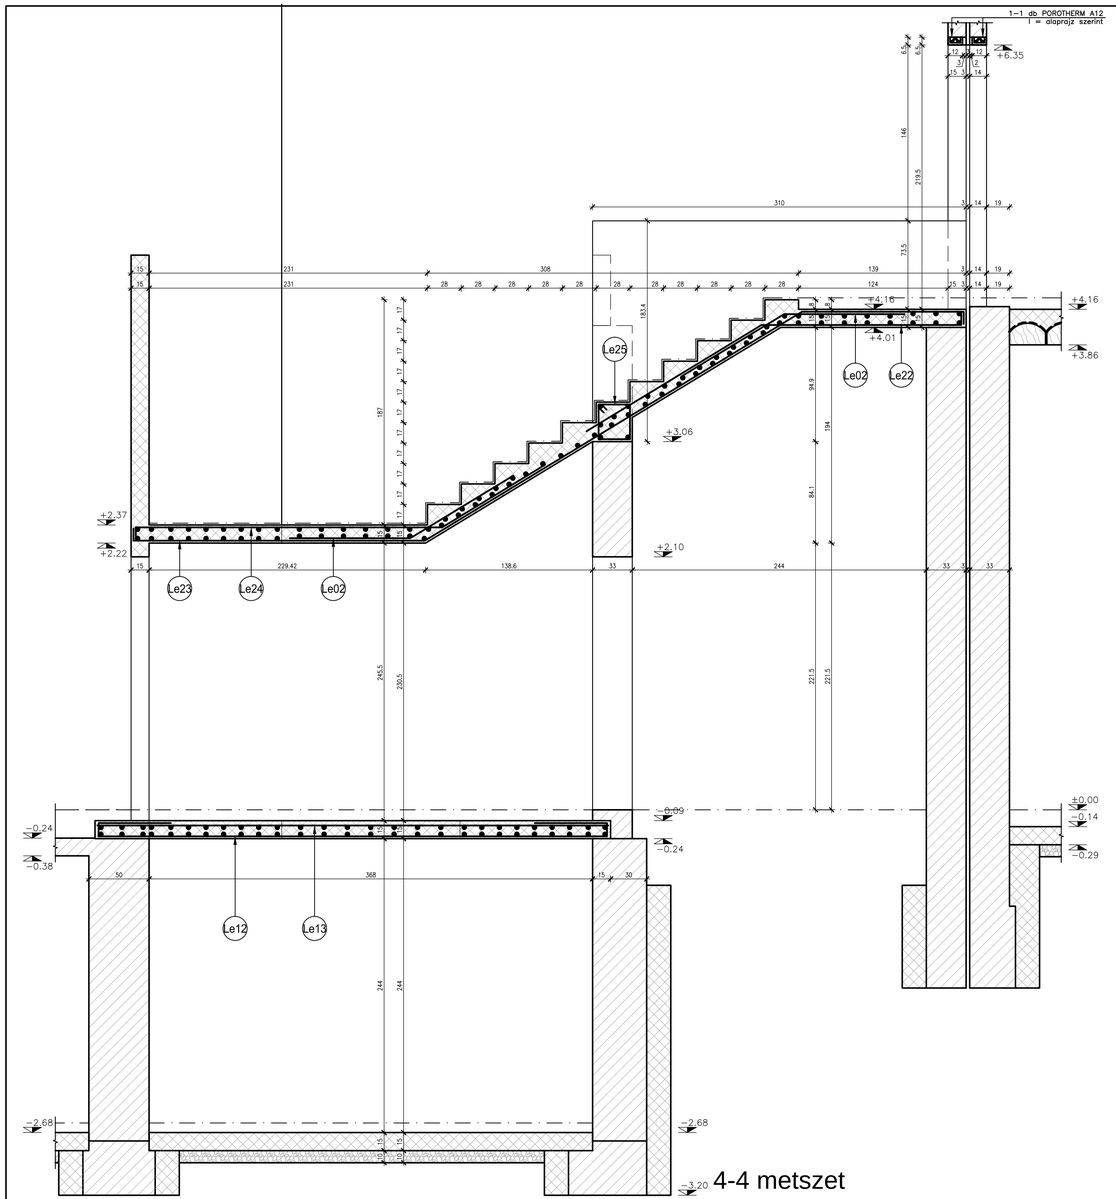

4-4 metszet

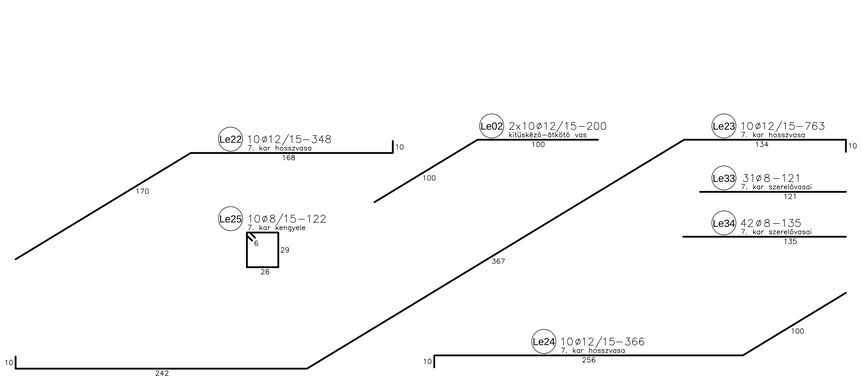

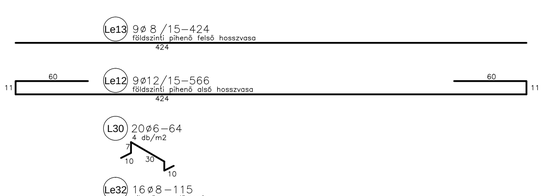

5-5 metszet

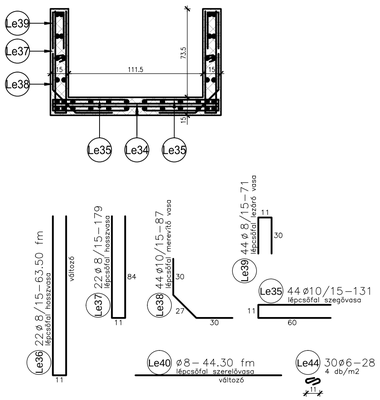

Anyagminőségek

- Betonminőségek
  - új alaptestek, alapköpenyezés: C30/37-16-XD2-F2
  - vasalatlan alaptest: C30/37-32-XD2-F2
  - vasalt aljzat: C30/37-16-XD2-F2
  - vasbeton, zsalukő falak, lépcső: C16/20-16-X0-F2
  - födémek: C25/30-16-X0-F2
- Betonfedés
  - általános helyen: 20 mm
  - alapozásnál: 40 mm
- Betonacél: B500B
- Toldási hossz: 40d
- Acélszerkezetek
  - szerkezeti acél: S235JR
  - kötőelemek: 8.8
  - felületvédelem: kétszeri alapmázolás cinkkromátos alapozóval, K0-K1 tisztasági minőségű felületen, ill. az építész tervek szerinti fedőmázolás

Megjegyzések

- A méretek a helyszínen pontosítandók.
- A szerkezeti elemek tervezett helyét a helyszíni adottságok alapján módosítani kell.
- A szerkezeti elemek (betonvasak, acélgerendák) geometriáját a helyszíni geometriához kell igazítani.
- Az előregyártott kiváltók felfekvése az alkalmazási útmutató szerint.
- Az átláthatóság érdekében a lépcsőterveken csak lépcső és a kapcsolódó födém vasait, a falterveken pedig a falak vasalását ábrázoljuk.
- Az újonnan készülő vasbeton falak alapjának vasalását a falterveknél ábrázoljuk.
- Az alapmegerősítést valamennyi, az alaprajzon ábrázolt helyen a részleteknél bemutatott jellemző csomópontok szerint kell készíteni
- A különböző tervlapok együtt kezelendők!

Rajz: Lépcsőmetszet	M=1:25	T–I–5
	2015. december	

Terv: Budapest X., Füzér u. 32. Hrsz.: 39003 Kőbányai Helytört. Gyűjtemény Statikai Kiviteli Tervek

Tartószerkezeti tervező: Dr. Hegyi Dezső okl. építőmérnök 1–15–0028

Felelős építész tervező: Szabó Árpád DLA okl. építőmérnök É/1 15–0218

HEGY–ÉK BT.
Építészeti és Szolgáltató Bt.
2347 Bugyi, Ady E. u. 3.